





Tableau des points levés

SDE35 - SPIE LOT SUD de SDE35 - SPIE LOT SUD

Les coordonnées sont en [EPSG:2154]-RGF93/Lambert-93

Référence	Type	X	Y	Z	Z sol	Profondeur
0128	Point lumineux	384945.244	6792042.705		-	-
219	PTRL	384945.244	6792042.705	89.12	-	-

LEGENDE DES PLANS DE DETAIL

A, B ou C Réseau électrique en classe A, B ou C
En planimétrie seulement
sauf indication contraire sur le plan



Réseau électrique aérien



Réseau électrique souterrain




Affleurant



Point de position des réseaux levés

Fond de plan DGFIP

Coordonnées géoréférencées d'au moins trois points de l'ouvrage faisant foi

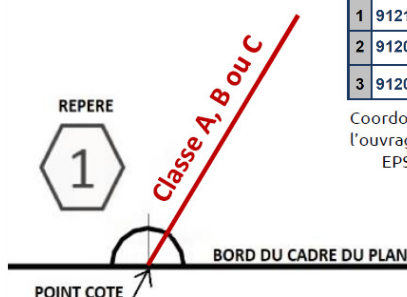

Points de repère	
1	912108.97 6451058.35
2	912082.64 6450943.65
3	912051.0 6451022.48

Coordonnées de points remarquables de l'ouvrage dans le système de projection :
 EPSG :2154 – RGF93, Lambert 93

**La présence d'un grillage avertisseur enterré au-dessus de nos ouvrages n'est pas systématique.
 Nos ouvrages se trouvent avec une charge de 0,60 m dans la classe de précision indiquée.**

CONTACT

En cas d'endommagement, veuillez contacter le : 06.68.78.96.09


RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

L'ensemble des recommandations techniques liées aux « ouvrages électriques et réseaux d'éclairage public » visés à l'article R 4534-107 du Code du Travail est disponible sur :

<http://www.reseaux-et-canalisation.ineris.fr>

- 1) Cliquez sur « Construire sans détruire »
- 2) Cliquez sur « Guide d'application de la réglementation »

Notez que vous y trouverez les consignes de sécurité liées aux techniques et engins que vous utilisez, aussi bien à proximité des canalisations enterrées, que des lignes de télécommunication électroniques aériennes.

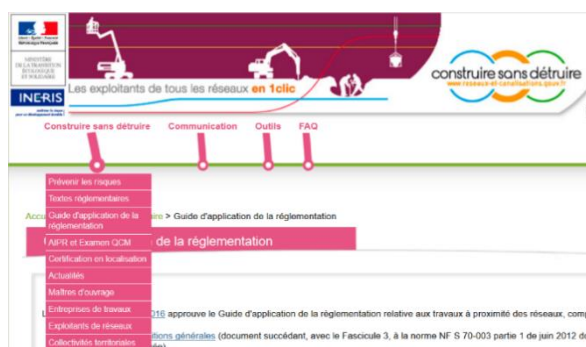

Ce guide est un catalogue de recommandations et de prescriptions techniques usuelles, générales et génériques.

Contrairement aux recommandations, les prescriptions présentent un caractère obligatoire.

Elles sont encadrées et écrites en rouge et en gras.

RAPPEL : Le marquage-piquetage est obligatoire

(Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009)

Article 27.3.1 : Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains (voir aussi le chapitre 5.9 du fascicule 1 du Guide d'application de la réglementation).

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Aucun raccordement n'est autorisé sur le réseau d'éclairage public géré par le SDE35.

En cas de besoin de raccordement sur ce réseau, merci d'adresser votre demande à ep@sde35.fr.

Seule l'entreprise en charge de la maintenance de l'éclairage public est autorisée à procéder à ce type de prestation.

Un devis spécifique vous sera adressé.