



3-1593
SOCOTEC EQUIPEMENTS
Agence Équipements Quimper
6 Rue François Lemarie
29000 QUIMPER
Tél. : (+33)2.98.90.37.37

Dossier : 92420NK1168

Le présent document est un extrait des observations mentionnées dans le rapport d'inspection des installations électriques n° 92420/26/2715.

Ce document, destiné à faciliter l'exploitation du rapport précité, ne se substitue pas à ce dernier.

Nous avons classé les observations selon deux critères :

- la priorité de la mise en conformité
- la rubrique réglementaire la caractérisant.

Vous trouverez sur la page suivante les représentations graphiques de ces classements.

Pour ce qui concerne la priorité d'intervention, il s'agit d'une priorité théorique proposée par SOCOTEC. Il appartient au chef d'établissement de l'adapter en fonction des risques particuliers liés à l'exploitation des installations.

**EXTRAIT DU RAPPORT D'INSPECTION DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
N° 92420/26/2715**


SANITAIRES DU PUSSOU
92420
Rue Ar Pussou
29120 SAINTE MARINE

Date de vérification : 08/06/2026

Vérificateur : DANIEL Dylan


Répartition par priorités

Priorité	Nombre
Priorité n° 2	1

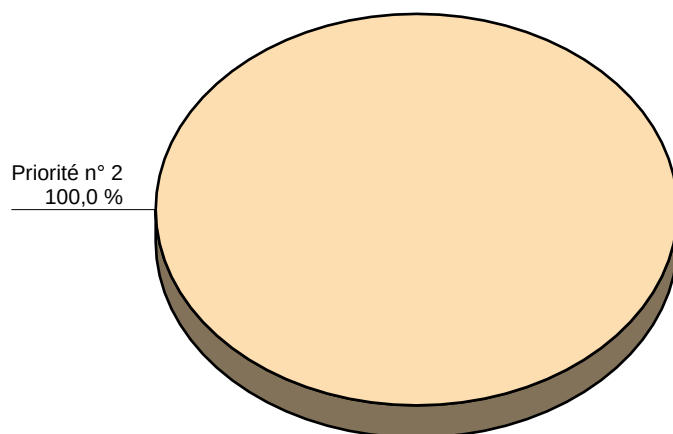

Répartition par rubriques d'observation

Rubrique d'observation	Nombre
Dangers d'incendie d'origine électrique	1

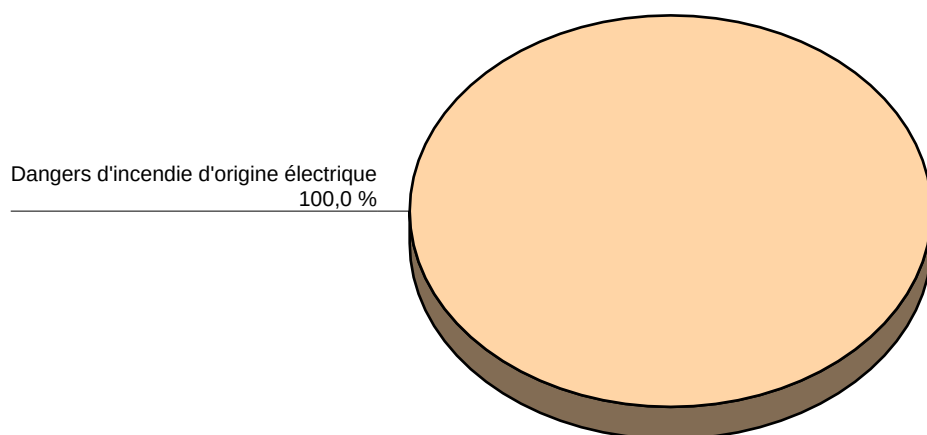

N° Obs.	Rubrique (2)	Priorité (1)	Observations	Suite donnée	Date de mise en conformité
1	D.I.	2	<u>OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX</u> LOCAL PAGAIES TABLEAU GÉNÉRAL - Disjoncteur ENEDIS 08/06/2026 : Courant admissible de la canalisation inférieur au courant d'emploi du circuit. <i>Remplacer la canalisation par une canalisation de section minimale de 16 mm² ou Ajouter un disjoncteur 25A en tête du tableau. (Passage du disjoncteur ENEDIS de 15A à 45A)</i>		

1 - Les priorités sont classées de 1 à 3, dans l'ordre d'urgence décroissant

2 - Codes des rubriques :

C.D. Contacts directs	C.I. Contacts indirects	D.I. Dangers d'incendie d'origine électrique
I.S. Installations d'éclairage de sécurité des locaux électriques	D.E. Danger d'explosion	G. Conditions générales